



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ФАНКОЙЛ


Компактный кассетный двухтрубный AC

ПРИМЕНИМО К МОДЕЛЯМ


MDKD-300R / MDKD-400R / MDKD-450R / MDKD-500R

mdv-aircond.ru


Благодарим вас за покупку нашего оборудования.
Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.




Правила техники безопасности

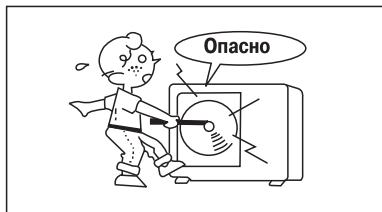

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно. По вопросу монтажа кондиционера обратитесь к квалифицированному специалисту.

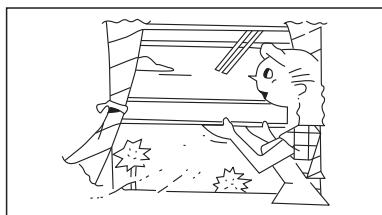


ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно. Некоторые элементы кондиционера находятся под напряжением. Во избежание поражения электрическим током не открывайте и не снимайте крышку кондиционера. Отключение электропитания с помощью выключателя не обеспечивает надежной защиты от поражения электрическим током. Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или ремонту кондиционера выньте вилку из розетки.

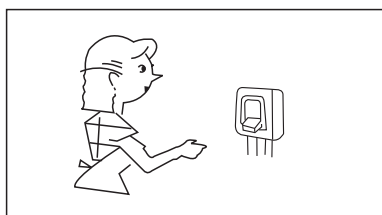

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не лейте воду или иные жидкости и не допускайте попадания брызг на кондиционер.



ВНИМАНИЕ! Регулярно проветривайте помещение, особенно если в нем работает газовая плита. Недостаточная вентиляция приводит к снижению концентрации кислорода в помещении.

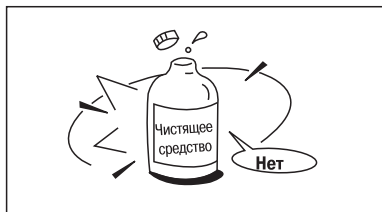

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к чистке или техническому обслуживанию кондиционера, отключите его от электросети. Рекомендации по чистке кондиционера приведены в руководстве по эксплуатации.




ВНИМАНИЕ! Не применяйте для чистки кондиционера жидкие или аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для этого сухой мягкой тканью. Во избежание поражения электрическим током не промывайте кондиционер струей воды.



ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь для чистки кондиционера щелочными чистящими средствами. Под воздействием этих средства детали кондиционера (лоток для слива конденсата, теплообменник и т.д.) быстро разрушаются.

Устройство

Кассетный компактный

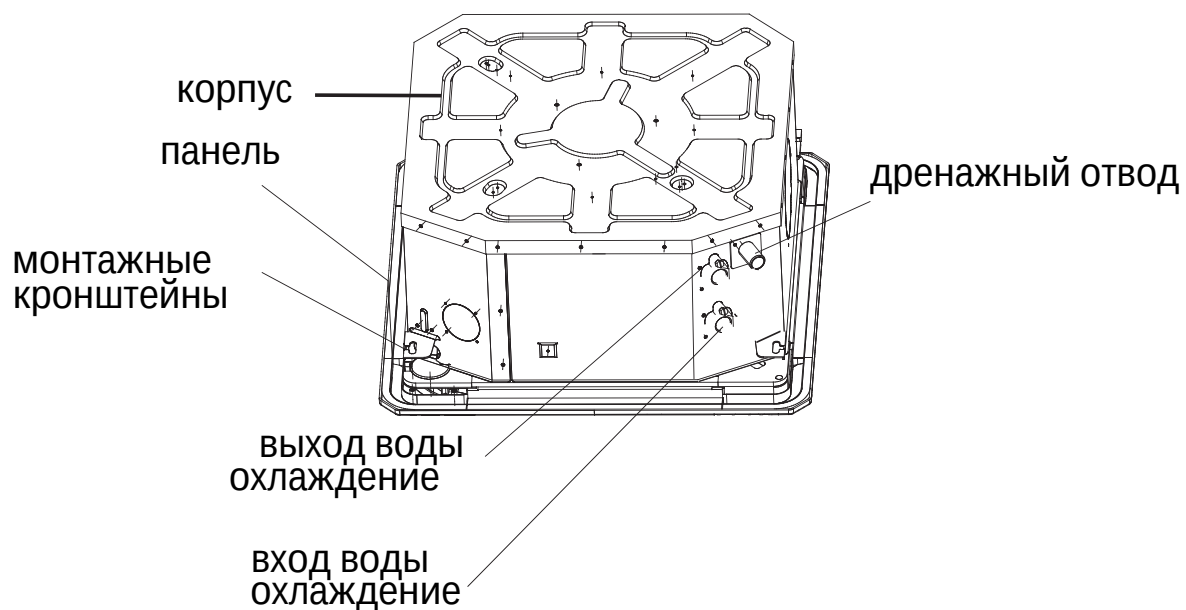

Устройство

MD K D-300

Номин. расход воздуха (300 куб. фут/мин)

Тип

D - кассетный компактный

A - кассетный стандартный

ФЭН-койл с водяным охлаждением

MDV

Монтаж

Выбор места для монтажа :

- Во избежание радиопомех устанавливайте кондиционер на расстоянии не менее 1 м от бытовых приборов, таких как телевизор, радиоприемник и т.п.
- Мощные радиопередатчики и другие источники высокочастотных помех могут вызвать нарушения в работе кондиционера. Поэтому перед установкой проконсультируйтесь по этому вопросу с представителем торговой организации, у которой Вы приобрели кондиционер.
- Не устанавливайте кондиционер в зоне возможной утечки легковоспламеняемых газов и жидкостей.
- Не устанавливайте кондиционер в зонах с высокой концентрацией паров машинного масла (мастерская, гараж), соли (на морском побережье) и серного газа (вблизи горячих источников) в атмосфере. При работе в таких условиях кондиционер быстро выходит из строя.

Защита от шума и вибрации :

- Во избежание повышенного шума и вибрации установите наружный блок на жесткое основание.
- Позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не доставляли неудобство соседям.
- Если агрегат сильно шумит, обратитесь в сервисный центр.

Электромонтаж :

- Не включайте и не отключайте кондиционер с помощью автомата питания. Пользуйтесь для этого пультом ДУ или выключателем, расположенным на внутреннем блоке.
- Заземление кондиционера должно выполняться в соответствии с требованиями Правил Устройства Электроустановок.
- Для замены кабеля электропитания обратитесь в официальный сервисный центр.

Перемещение кондиционера на новое место :


Для перемещения кондиционера на новое место обратитесь к представителю торговой организации, у которой Вы приобрели кондиционер, поскольку это связано с удалением хладагента из системы, вакуумированием холодильного контура и проведением других специальных операций.

РЕМОНТ



Если возникли нарушения нормальной работы кондиционера, немедленно отключите электропитание и обратитесь в торговую организацию, у которой Вы приобрели кондиционер. Назовите модель, опишите условия эксплуатации и неисправность.

Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту.



Кассетный компактный

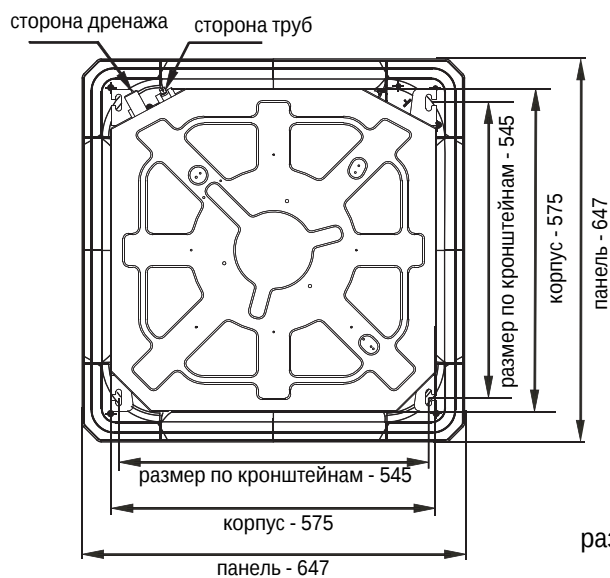

размеры в мм


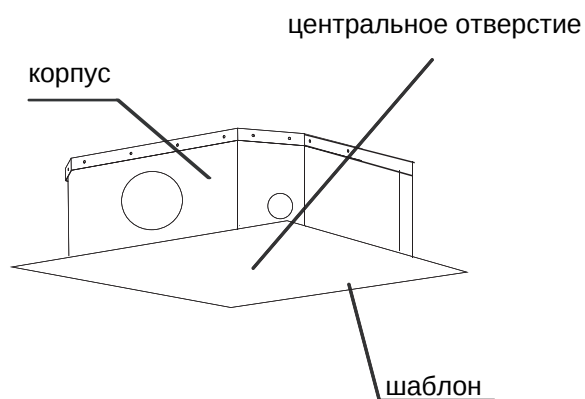
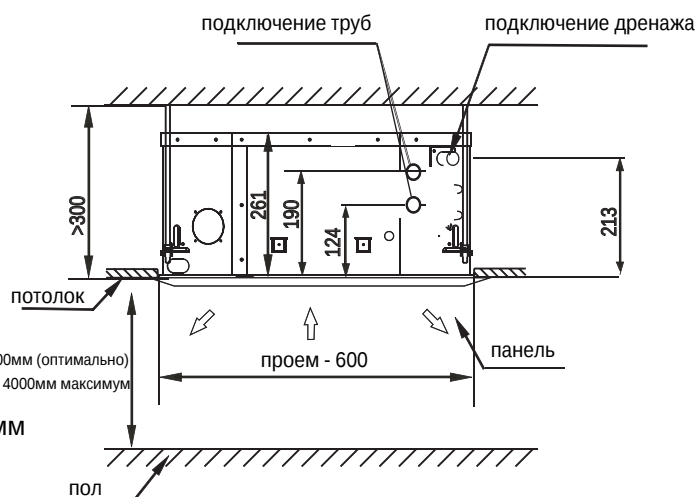


ТИП	H(мм)
компактный	50

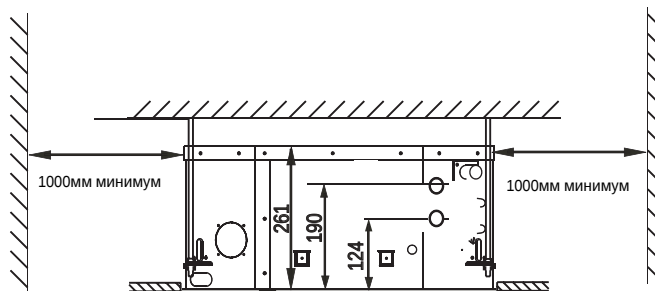



Монтаж





а - правильно
b - не правильно

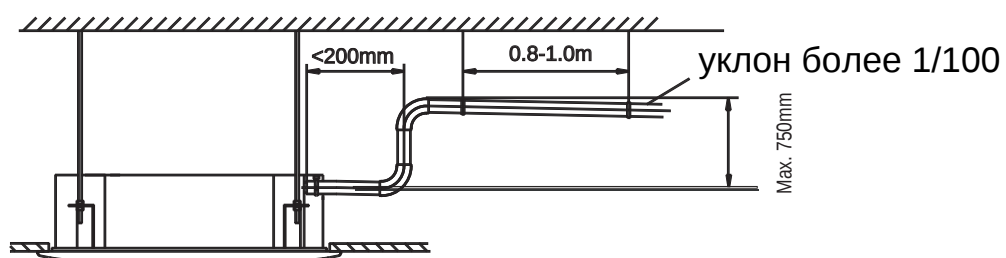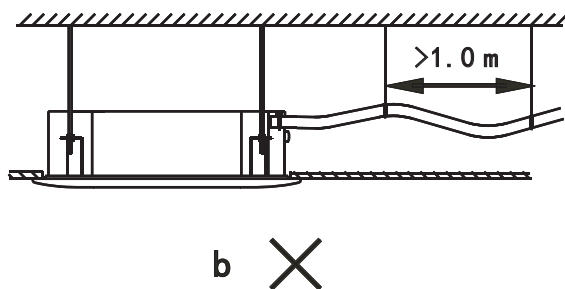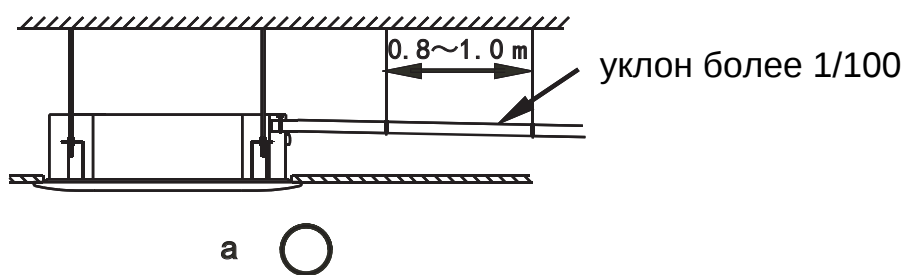

Монтаж

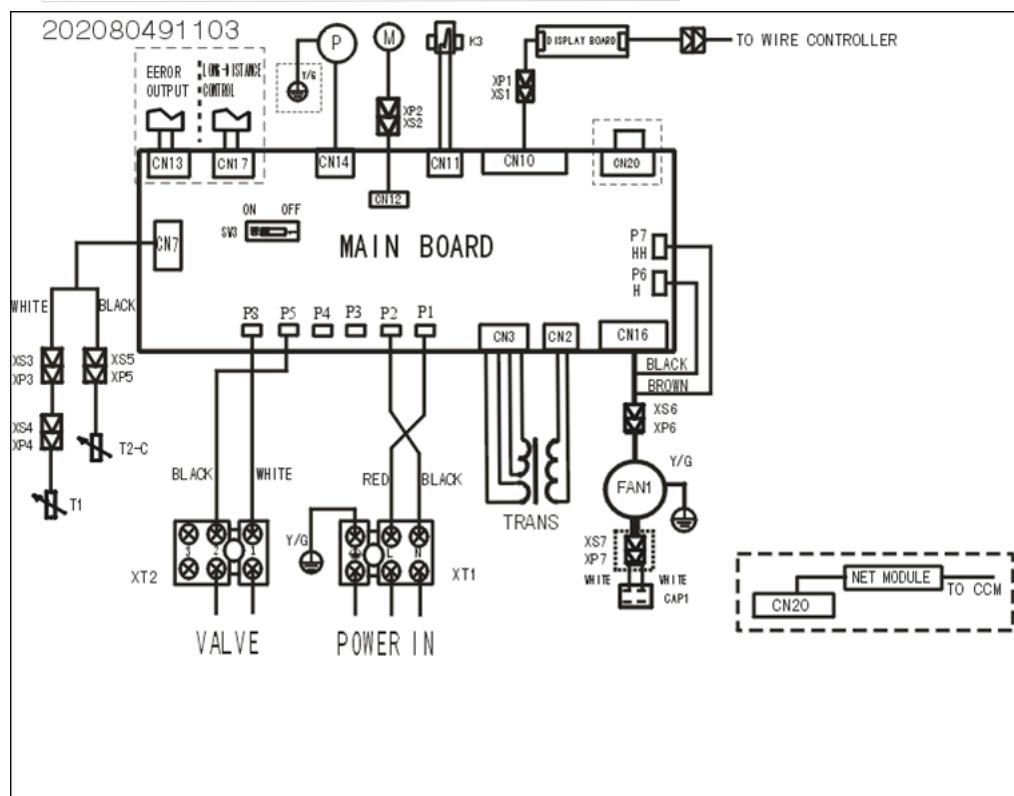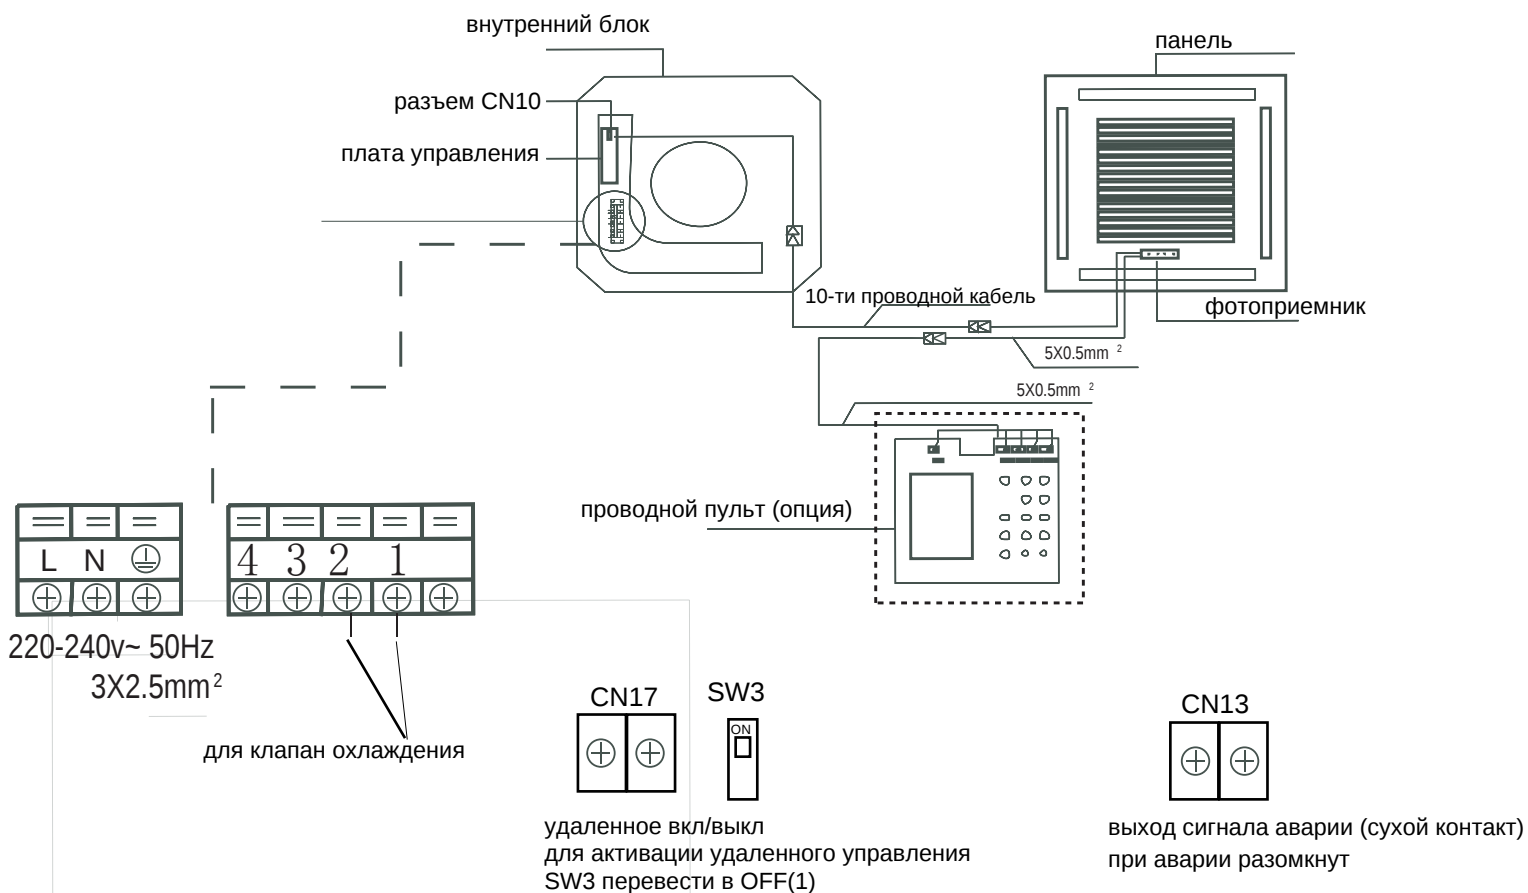

Очистка фильтров

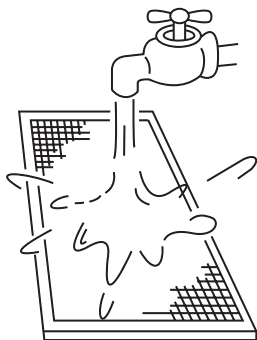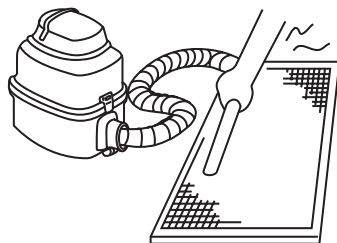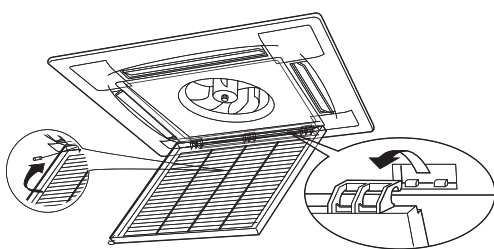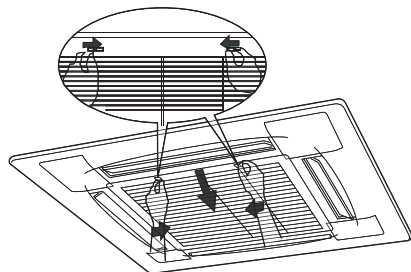

Коды ошибок

Кассетный компактный

NO.	значение ошибки	running	timer	defrosting	alarm
1	термистор комнатной температуры	×	☆	×	×
2	трубный термистор	☆	×	×	×
3	ошибка EEPROM	☆	☆	×	×
4	уровень конденсата	×	×	×	☆
5	Indoor unit switch at long-range controller is dialed to OFF	×	×	☆	×

(× выключен , ☆ мигает с частотой 5Гц)

版本更改说明（此页不用做菲林）

印刷技术要求

材质	双胶纸80克
规格	210*297
颜色	黑白印刷
其他	/

设计更改记录表

版本升级	更改日期	更改内容	更改页面 (印刷页码)	更改人
V1.0-V1.1	2020.1.19	业务重新提供PA2020011896178		李娟
V1.1-V1.2	2022.3.28	更改材质为双胶纸80克 内容不作变更		农钰莹